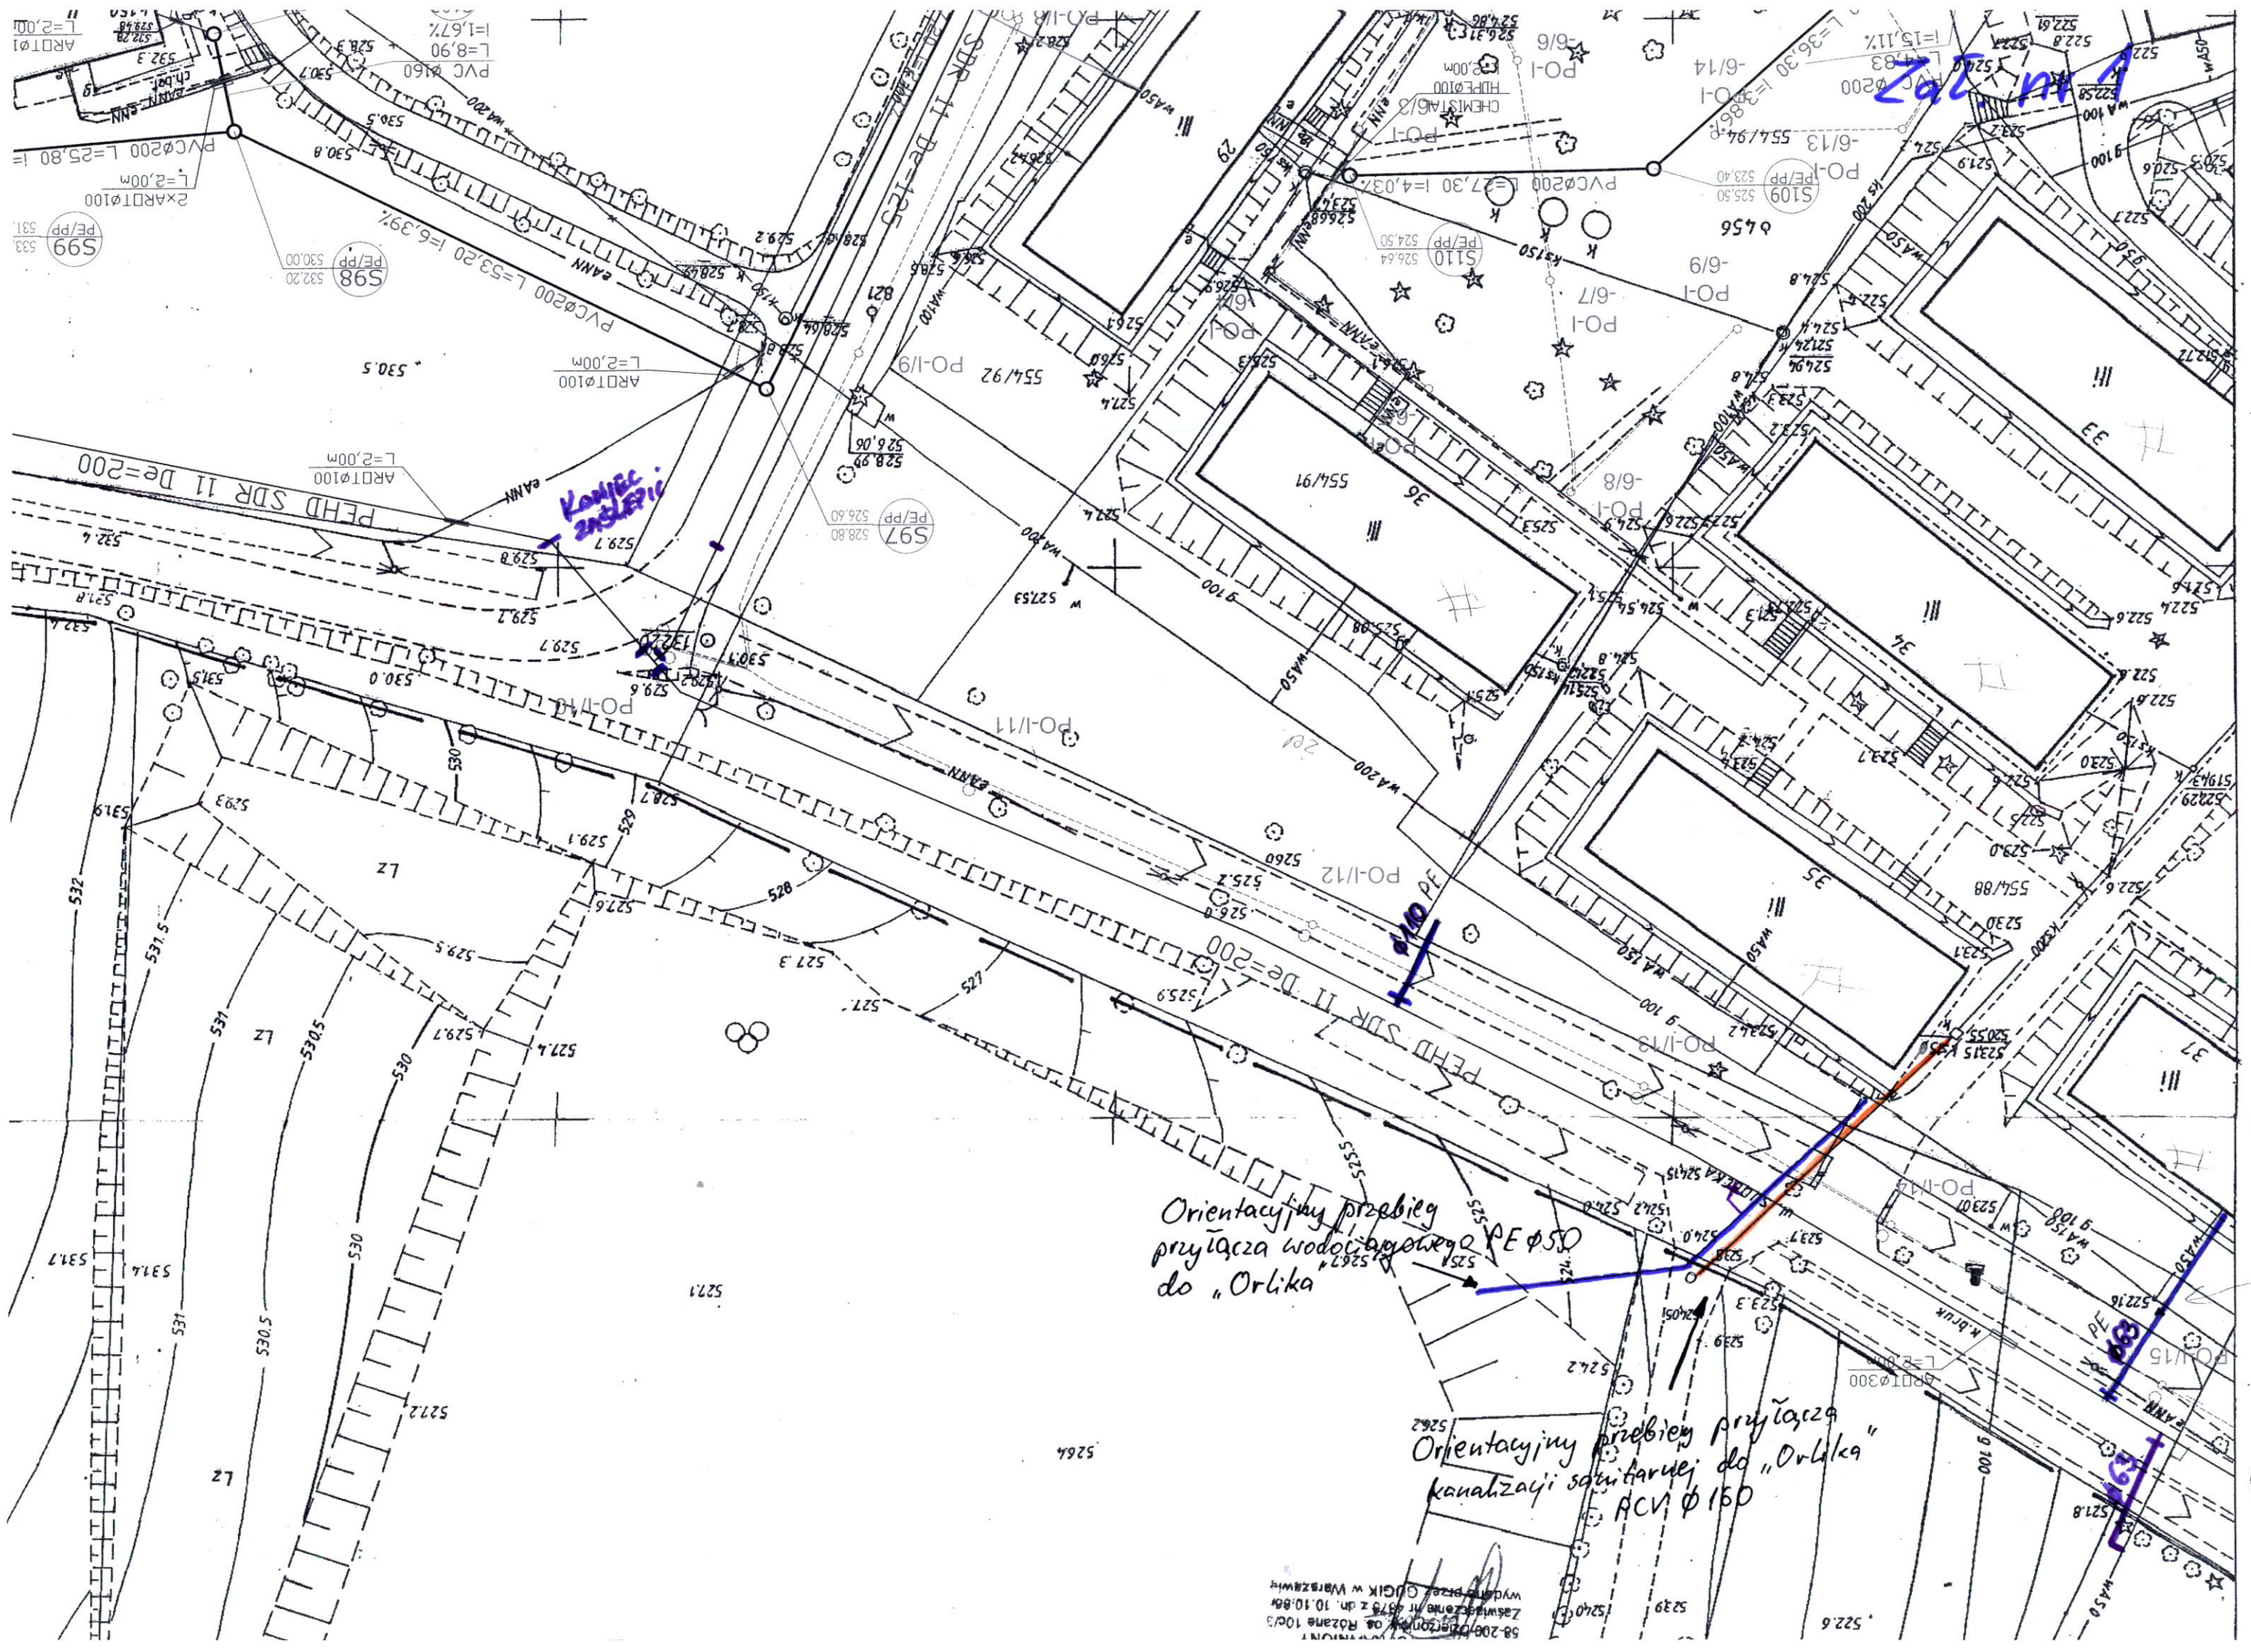
Załącznik 1
Orientacyjny przebieg przyłącza wodociągowego PE Φ50 do „Orlika"
Orientacyjny przebieg przyłącza kanalizacji sanitarnej do „Orlika" PCV Φ160
Φ160 PE
Φ50 PE
PEHD SDR 11 De=200
PO-I/11
PO-I/12
PO-I/13
PO-I/14
PO-I/15
PO-I/16
PO-I/17
PO-I/18
PO-I/9
PO-I/8
PO-I/7
PO-I/6
PO-I/5
PO-I/4
PO-I/3
PO-I/2
PO-I/1
554/91
554/92
554/88
554/94
555/83
555/84
555/85
555/86
555/87
555/89
555/90
555/91
555/92
555/93
555/94
555/95
555/96
555/97
555/98
555/99
555/100
555/101
555/102
555/103
555/104
555/105
555/106
555/107
555/108
555/109
555/110
555/111
555/112
555/113
555/114
555/115
555/116
555/117
555/118
555/119
555/120
555/121
555/122
555/123
555/124
555/125
555/126
555/127
555/128